


281

13/104

技术要求

- 1、阀门的设计与制造按JB/T8527标准。
- 2、阀门的结构长度按GB/T12221标准。
- 3、阀门的法兰连接尺寸按HG/T20592-2009标准。
- 4、阀门的检查与试验按GB/T13927标准。
- 5、法兰上因结构原因，颈部可能攻丝时，为国标粗牙螺纹。
- 6、根据阀体体型不同，支架为折板或铸造2种结构。

性能规范表			
试验压力	公称压力	2.5	MPa
	强度试验	3.75	
	密封试验	2.75	
	反压密封试验	2.0	
	气密性试验	/	
泄漏等级		A级	
适用温度		-29~350 °C	
适用介质		水、油品类等	

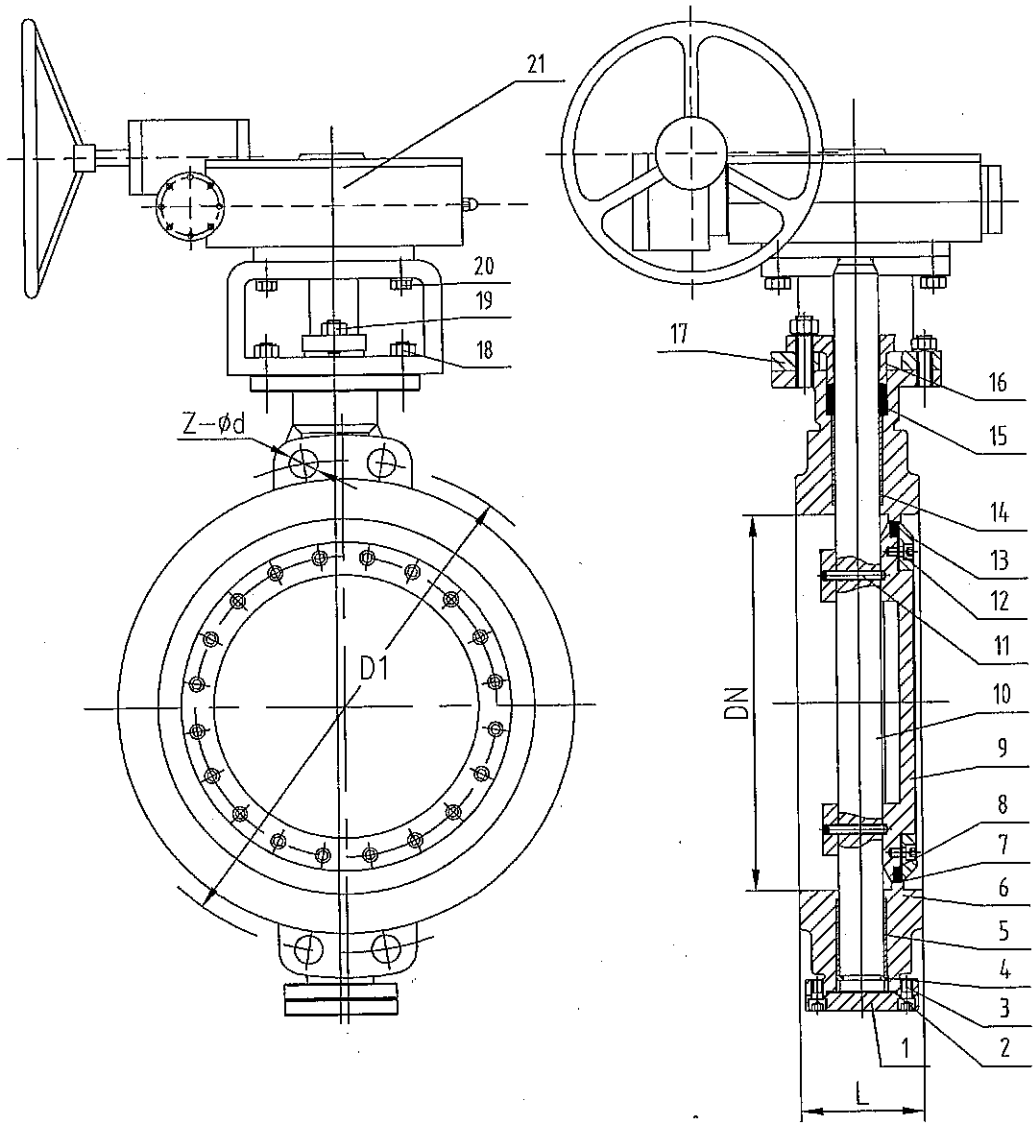

序号	零件名称	材 料	备 注
1	后端盖	A3	
2	密封垫	石墨垫	
3	内六角螺栓	8.8	
4	对开环	20#	
5	下轴套	SF-1	
6	阀体	WCB	
7	阀体密封面	堆焊D507	
8	阀板密封圈	304+石墨	
9	阀板	CF8	
10	阀杆	2Cr13	
11	圆销	304	
12	内六角螺栓	304	
13	蝶板压盖	304	
14	上轴套	SF-1	
15	填料	柔性石墨	
16	填料压盖	WCB	
17	支架	CS	
18	螺栓螺母	8.8	
19	螺栓螺母	8.8	
20	外六角螺栓	8.8	
21	蜗轮装置	组件	

修改用件号
图号
校 核
审核
日期

DN	L	D1	Z-φd
300	83	430	16-30(M27)
400	102	550	16-36(M33)

小样图

图样标记 重量 比例

远大门阀集团有限公司

蝶阀

DS373H-25CP

标记 数量 更改文件号 签字 日期
设计 审核 工艺 日期