

201. 15/6/17

技术要求

- 1、阀门的设计与制造按JB/T8527标准。
- 2、阀门的结构长度按GB/T12221标准。
- 3、阀门的法兰连接尺寸按HG/T20592-2009标准。
- 4、阀门的检查与试验按GB/T13927标准。
- 5、法兰上因结构原因，颈部可能攻丝时，为国标粗牙螺纹。
- 6、根据阀体体型不同，支架为折板或铸造2种结构。

性能规范表			
试验压力	公称压力	2.5	MPa
	强度试验	3.75	
	密封试验	2.75	
	反压密封试验	2.0	
	气密性试验	/	
泄漏等级		A级	
适用温度		-59~200 °C	
适用介质		水、油品类等	

序号	零件名称	材 料	备 注
1	后端盖	304	
2	密封垫	石墨垫	
3	内六角螺栓	304	
4	对开环	304	
5	下轴套	304+PTFE	
6	阀体	LC1	
7	阀座	2Cr13	
8	阀板密封圈	304+ 石墨	
9	阀板	CF8	
10	阀杆	F51	
11	圆销	304	
12	内六角螺栓	304	
13	蝶板压盖	304	
14	上轴套	304+PTFE	
15	填料	柔性石墨	
16	填料压盖	304	
17	支架	CS	
18	螺栓螺母	L7/7	
19	螺栓螺母	L7/7	
20	外六角螺栓	8.8	
21	蜗轮装置	组件	

小样图


远大阀门集团有限公司

蝶阀

DS343H-25CP

设计	审核	日期	共	页
制图	日期	共	页	第

图 样 标 记	重 量	比 例

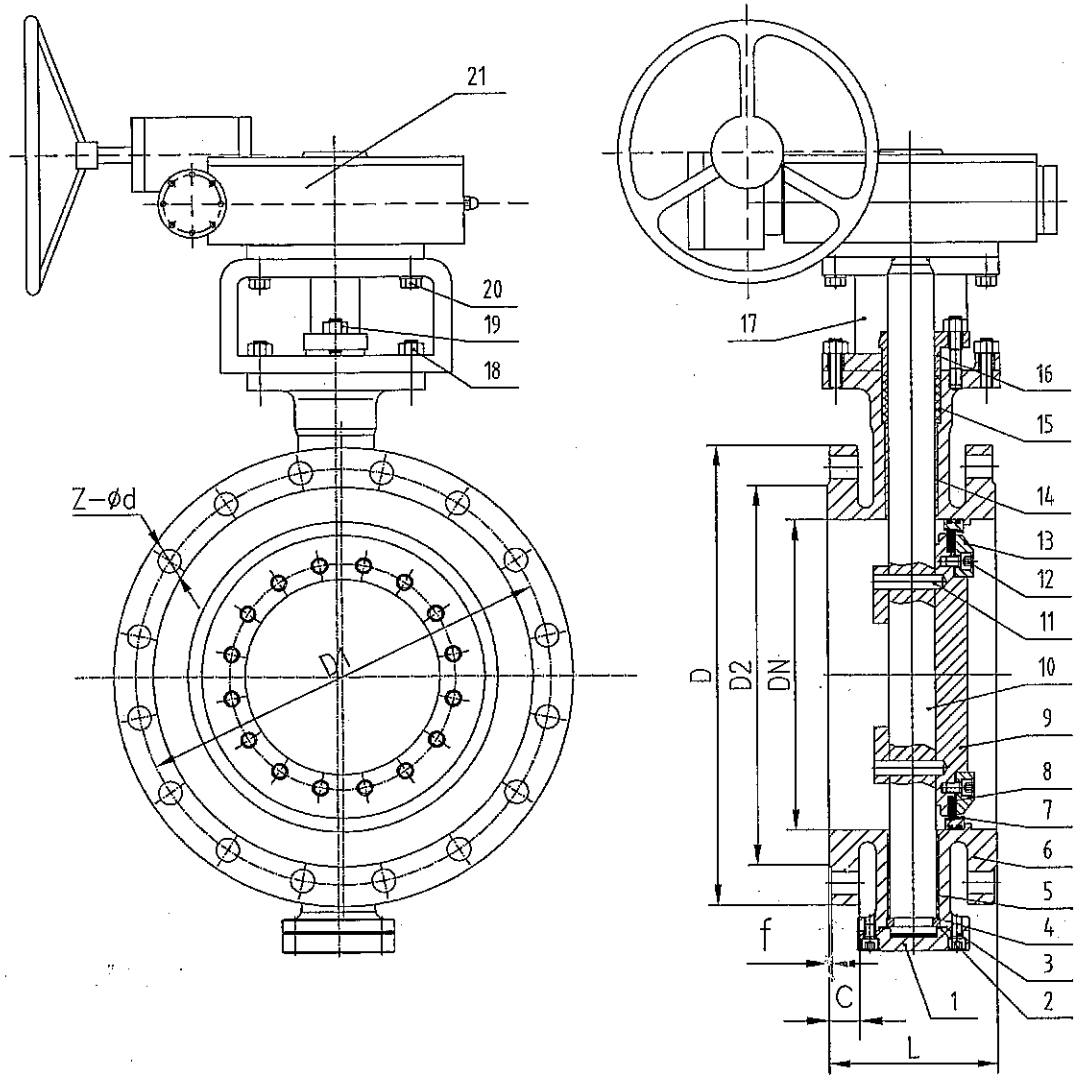

标准用件登记
图 号
技 术
版 次
图 号
基 本
日 期

DN	L	D	D1	D2	Z-φd	C	f
300	178	485	430	395	16-30(M27)	34	2
400	216	620	550	505	16-36(M33)	40	2
500	229	730	660	615	20-36(M33)	48	2